



OBEC

SMOLNÉ PECE

✉ **Obec Smolné Pece, Smolné Pece 143, 362 25 Nová Role**

☎ **tel: 353951105, IČO: 00573281, DIČ: CZ00573281, e-mail: obec.smol.pece@volny.cz**

Obec Smolné Pece v souladu s §39 odst. č. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

ZÁMĚR zřízení věcného břemene služebnosti

Záměrem je zřízení věcného břemene služebnosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, která se týká stavby:
„Smolné Pece, KV, pč. 593/25, vNN/kNN“. Jedná se o vybudování nového kabelového vedení NN pro nové odběrné místo a výstavbu přípojovací skříně na parcele 593/25, vedení distribuční sítě pro tuto stavbu bude vedeno v obecním pozemku **1940/1**. Investorem je ČEZ Distribuce.


Bližší informace získáte na Obecním úřadě ve Smolných Pecích

Smolné Pece 4. 3. 2019

Rostislav Anděl
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 5. 3. 2019

Sejmuto z úřední desky: 22. 3. 2019

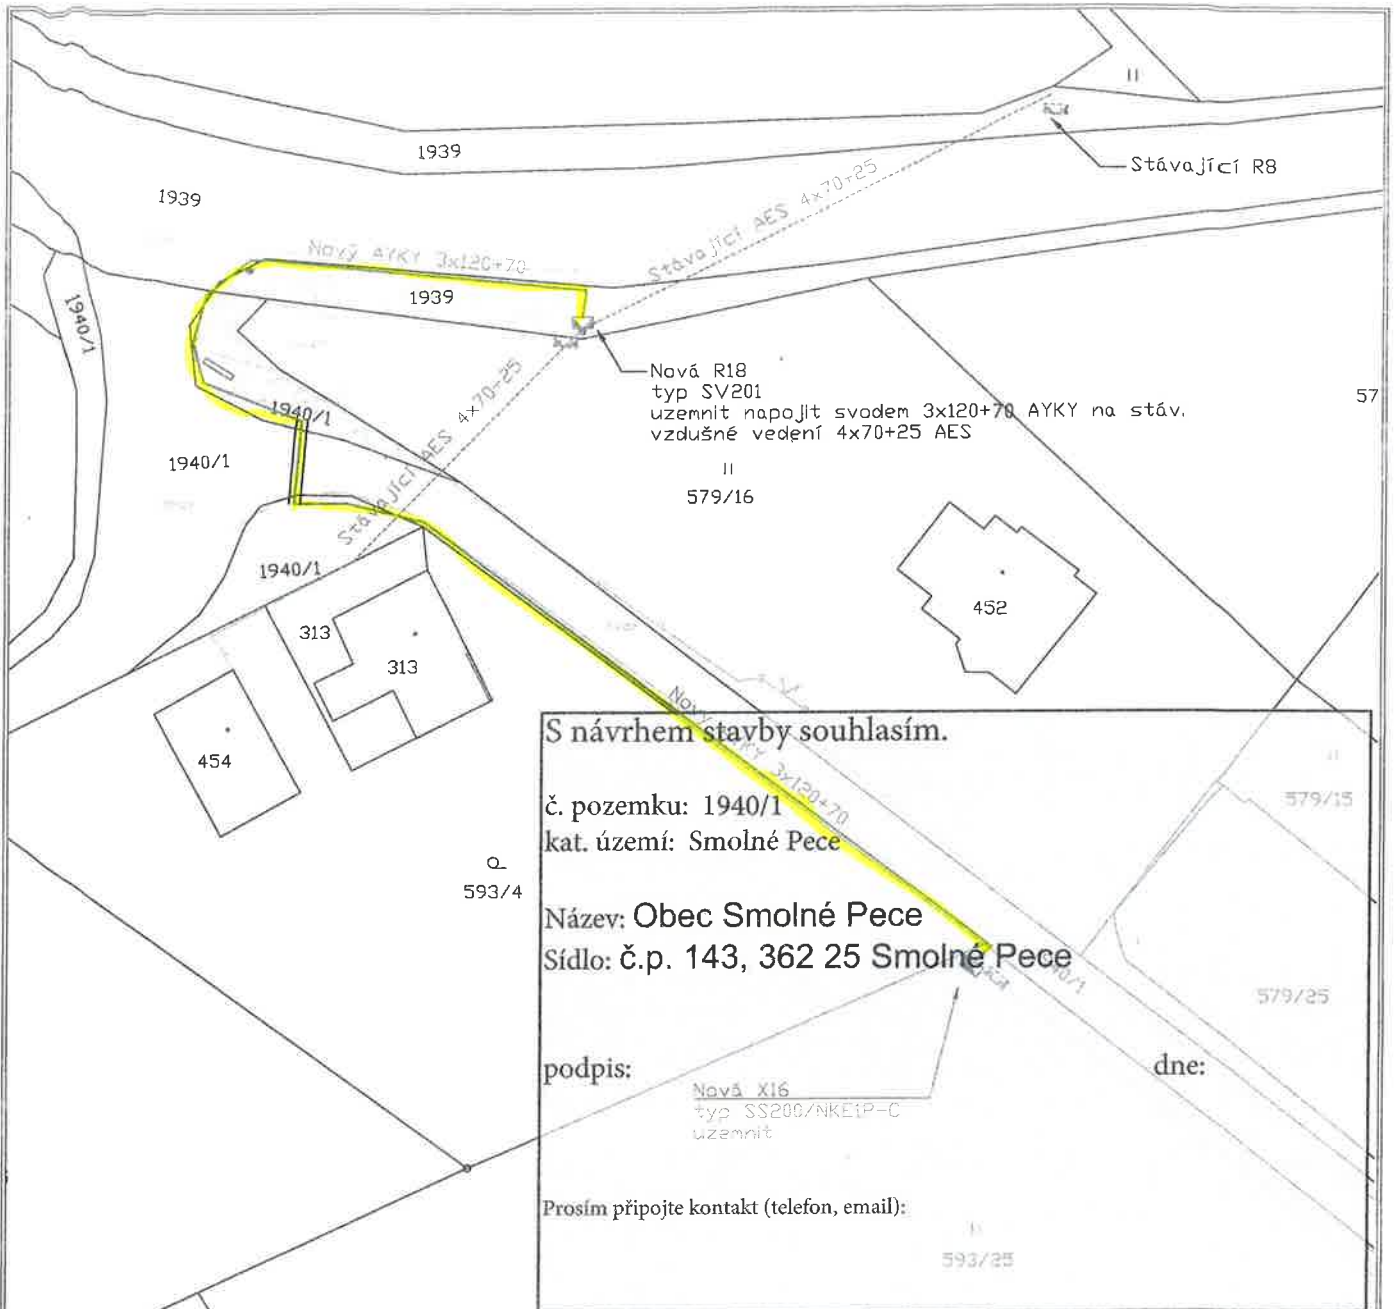

S návrhem stavby souhlasím.

č. pozemku: 1940/1
 kat. území: Smolné Pece

Název: Obec Smolné Pece
 Sídlo: č.p. 143, 362 25 Smolné Pece

podpis: Nová X16
 typ SS200/NKE1P-C
 uzemnit

Prosím připojte kontakt (telefon, email):

dne:

Veškeré záznamy podzemních sítí jsou pouze orientační
 Před realizací nutno zaměřit!

Legenda:

- Nové zařízení NN
- Stávající zařízení NN
- Sdělovací vedení podzemní
- Sdělovací vedení nadzemní
- Plynové potrubí
- Kanalizace
- Vodovod

Legenda prvků:

- Kabelové vedení
- Nadzemní vedení
- Skříň rozpojovací
- PŘípojková skříň
- Uzemnění
- Kabelová chránička
- Spojka SSU do 1kV
- Plánovaná výstavba

Technické řešení:

Na stávajícím sloupu bude vybudován nový svod skrz novou rozp. skříň. Dále povede zemí nový kabel podél místní komunikace, kterou překopem překoná a dále povede až do nové přípojkové skříňe na pozemku č. 593/25

Délka kabelového vedení: 52 m
 Celková délka výkopů: 20 m

Vypracovali	Ing. Tomáš Prachař	Zodp. projektant	Ing. Tomáš Smutný	Senergos, a.s. Družstevní 452/13a Ľstopovice 664 49	
Místo stavby	Smolné Pece	Kraj	Karlovarský		
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.					
Název stavby	Smolné Pece, KV, pč. 593/25, vNN/kNN			Číslo stavby	IV-12-0014421
Druh přílohy	Návrh situace stavby: varianta 1A			Varianta PD	1A
				Datum	1/2019
				Formát výkresu	A4
				Měřítko	1:500
				Číslo výkresu	--